

Plantilla de selección




Humidificación/enfriamiento adiabático indirecto AHU de Airtec



Empresa: <i>Company name:</i>	
Persona de contacto: <i>Contact person:</i>	
Dirección: <i>Company address:</i>	
Ciudad (C.P.): <i>City (and area code):</i>	
País: <i>Country:</i>	
E-mail:	
Teléfono: <i>Phone number:</i>	

Indique por favor la configuración del sistema

Tipo 1: Enfriamiento evaporativo directo (Humectación invierno)	
Tipo 2: Enfriamiento evaporativo indirecto (Enfriamiento sin humectación verano)	
Tipo 3: Tipo 1 + Tipo 2 (Humectación invierno y enfriamiento en verano)	

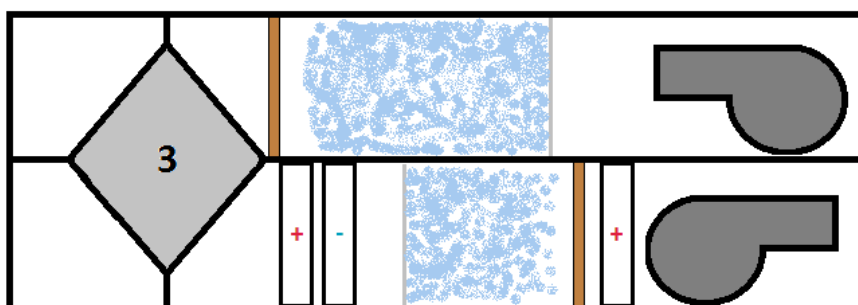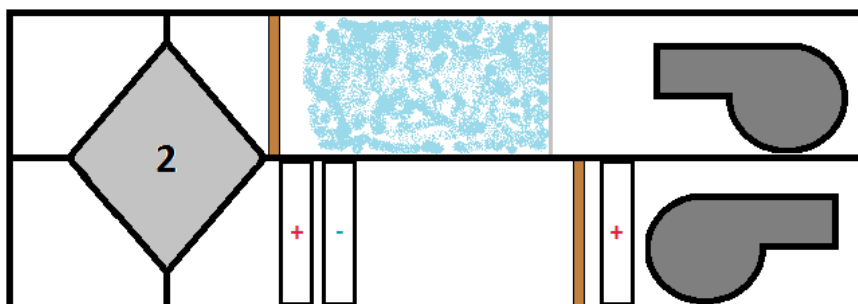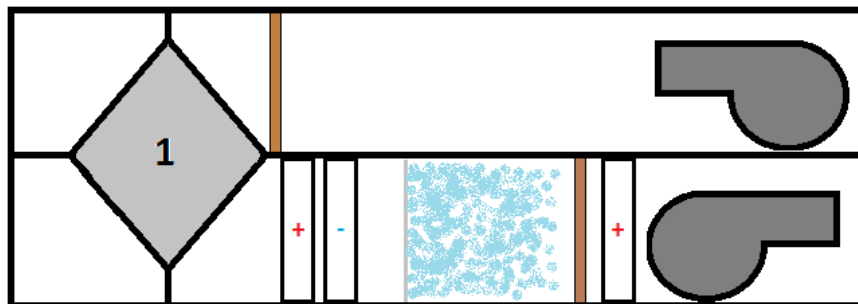

Flujos de aire <i>Air flows</i>	Impulsión <i>Supply</i>	Extracción <i>Exhaust</i>
Sección conducto Ancho x Alto mm: <i>Duct Section Width x Height mm:</i>		
Longitud máxima de absorción mm: <i>Maximum Duct Length mm:</i>		
Caudal de aire m ³ /h: <i>Air flow m³/h:</i>		
Porcentaje de aire recirculado %: <i>Percentage of recycled air %:</i>		
Humedad deseada %: <i>Required humidity %:</i>		
Temperatura deseada: <i>Temperature inside:</i>		
Temperatura previa humidificación: <i>Temperature before humidification:</i>		
H. R. previa humidificación %: <i>R.H. before humidification :</i>		

Información sobre el agua de proceso <i>Process water report</i>	
Calidad del agua: <i>Water specification:</i>	Por favor, incluya un análisis completo del agua de red (µS/cm, °f, Fe, Mn, Cl, Ca, etc.) <i>Please include water report. (µS/cm, °f, Fe, Mn, Cl, Ca, etc.)</i>
Tratamientos de agua: <i>Water specification:</i>	Describa los tratamientos de agua existentes (O.I., Descalcificador, etc.): <i>Describe existing water treatment (Softener, RO etc.):</i>

Condiciones exteriores de Proyecto <i>Outdoor weather conditions</i>	
Temperatura mínima: <i>Minimum temperature</i>	
Temperatura Máxima: <i>Maximum temperature:</i>	
H. R. media Invierno %: <i>R.H. Winter time :</i>	
H. R. media Verano %: <i>R.H. Summer time :</i>	

